

FIG. 1

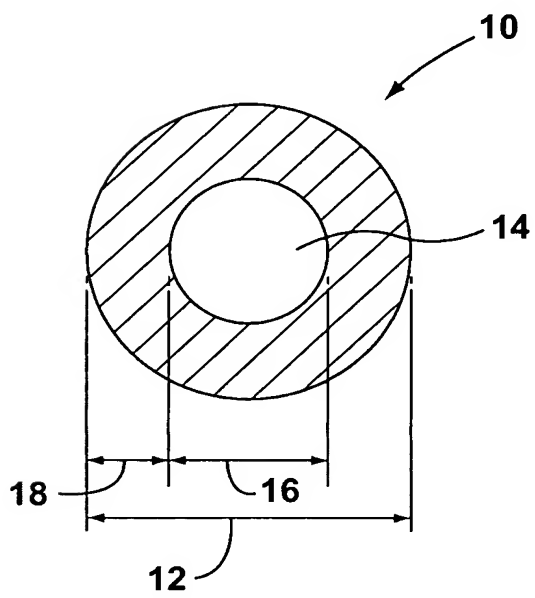


FIG. 1a

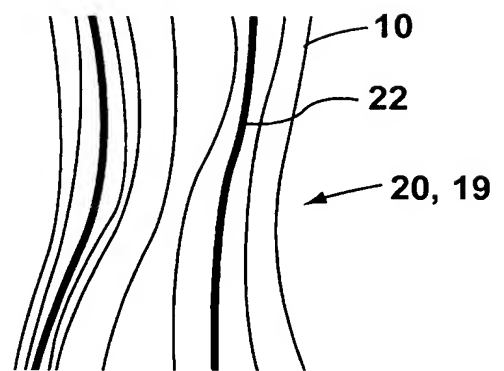


FIG. 1b

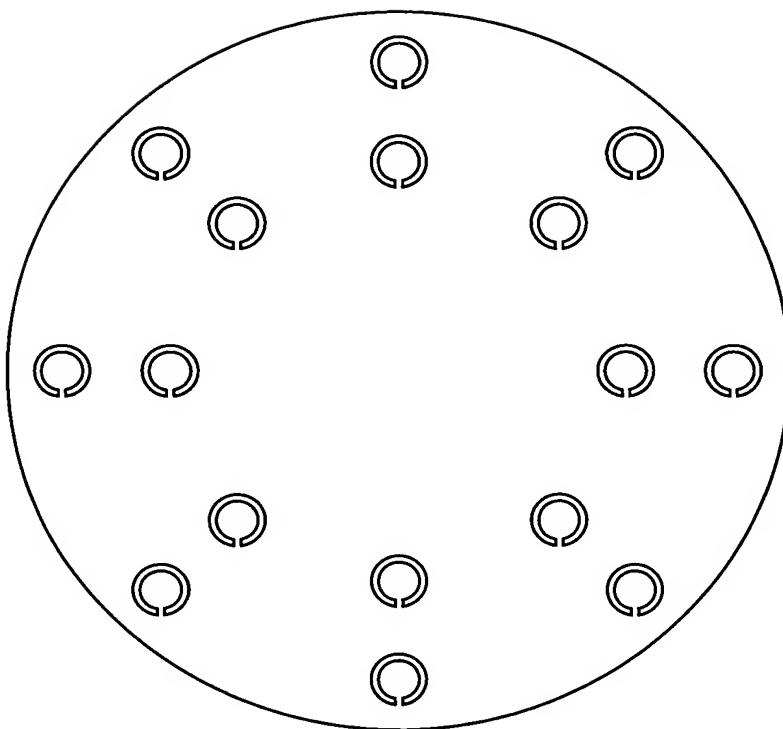


FIG. 2



FIG. 2a




FIG. 2b



FIG. 2c



FIG. 2d

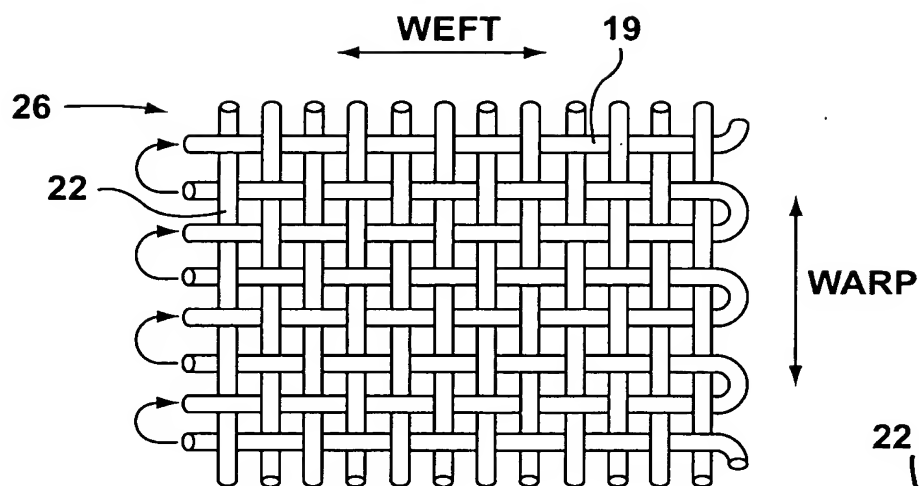


FIG. 3a

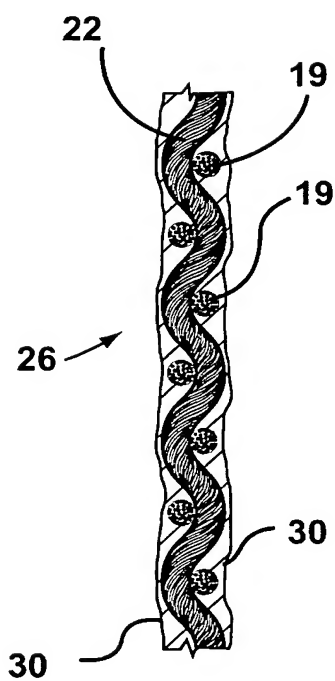


FIG. 3b

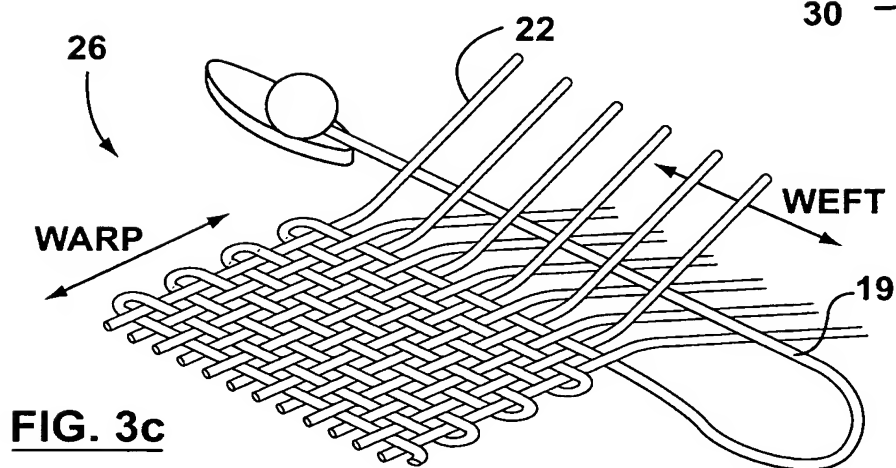


FIG. 3c

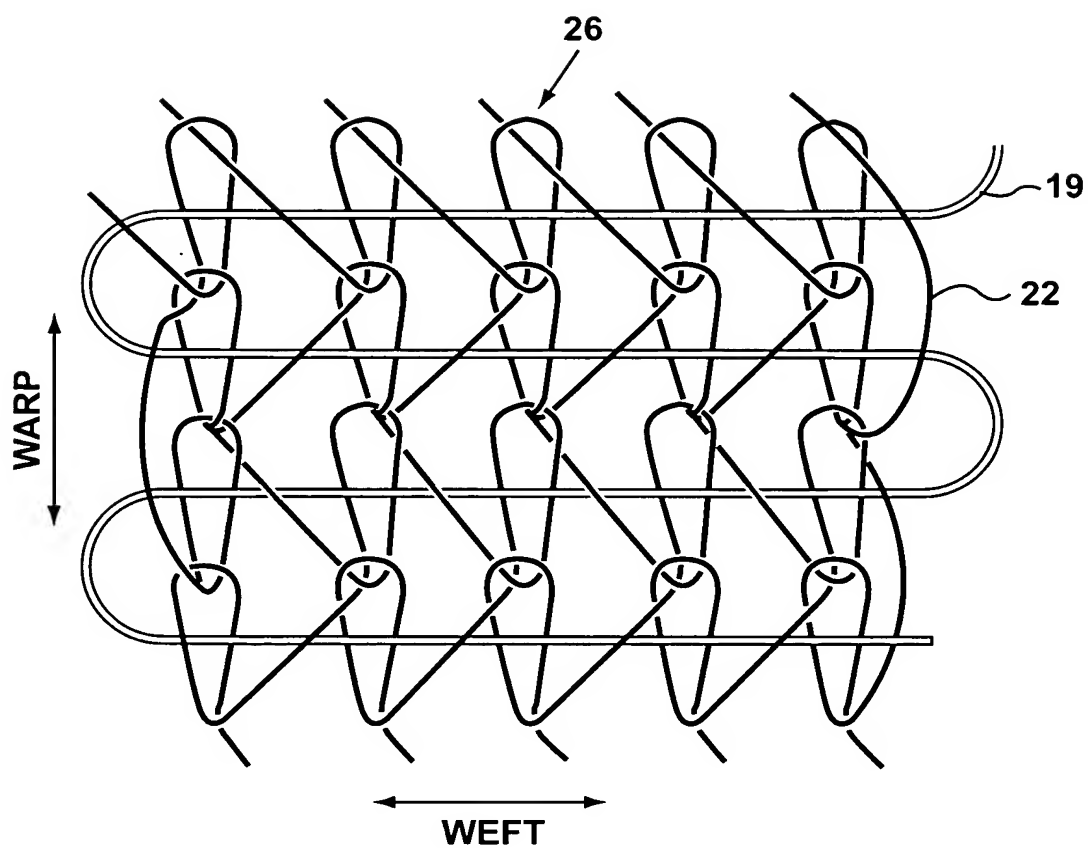


FIG. 3d

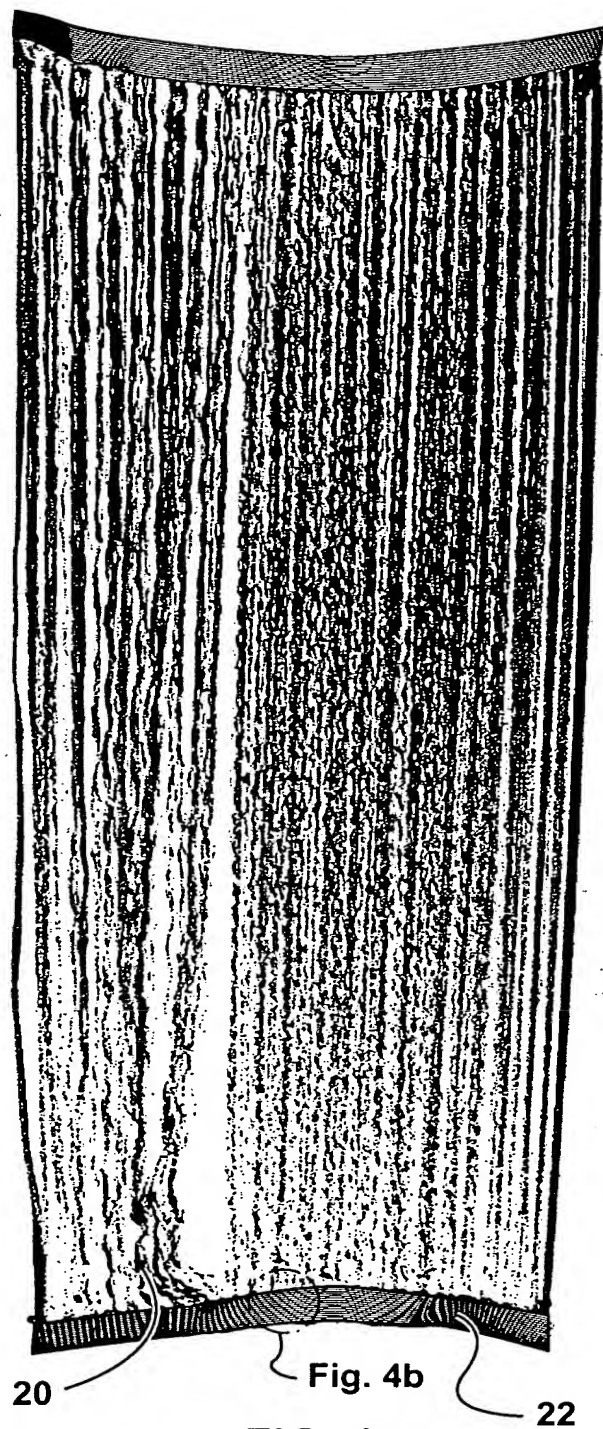


Fig. 4b
FIG. 4a


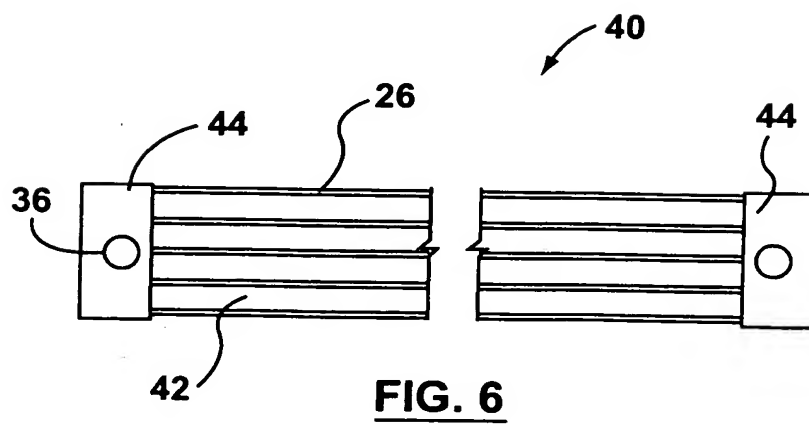
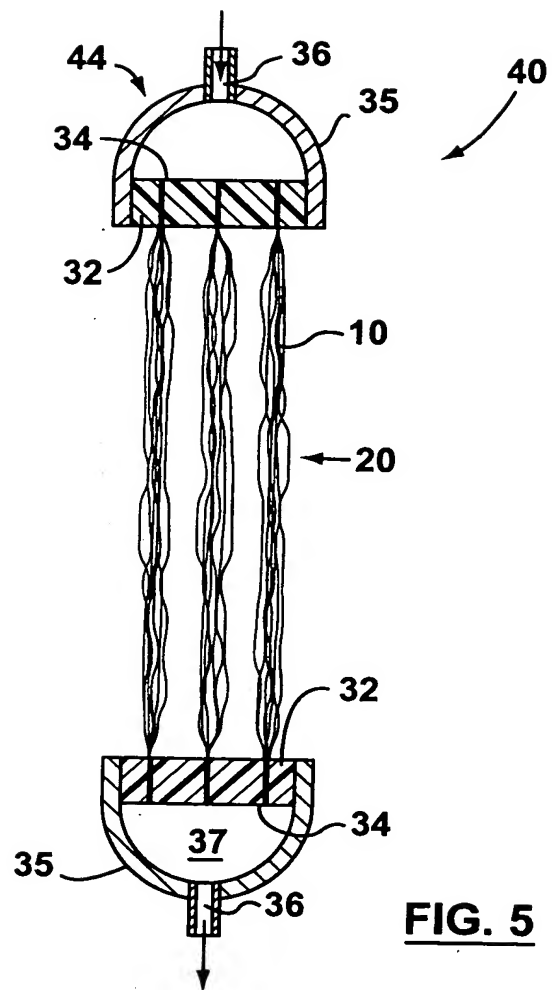


FIG. 4b





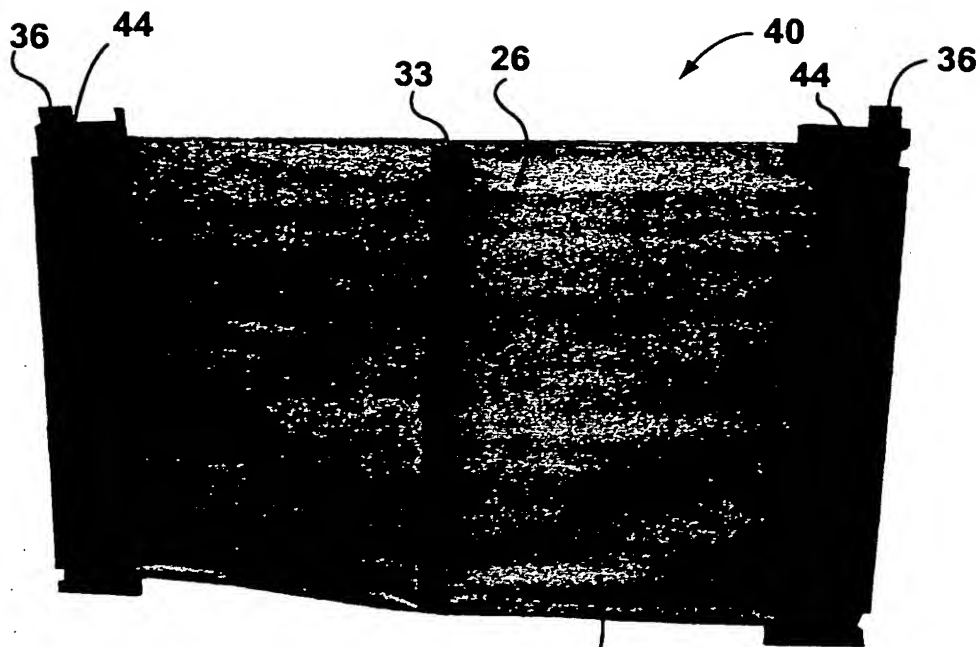


FIG. 9

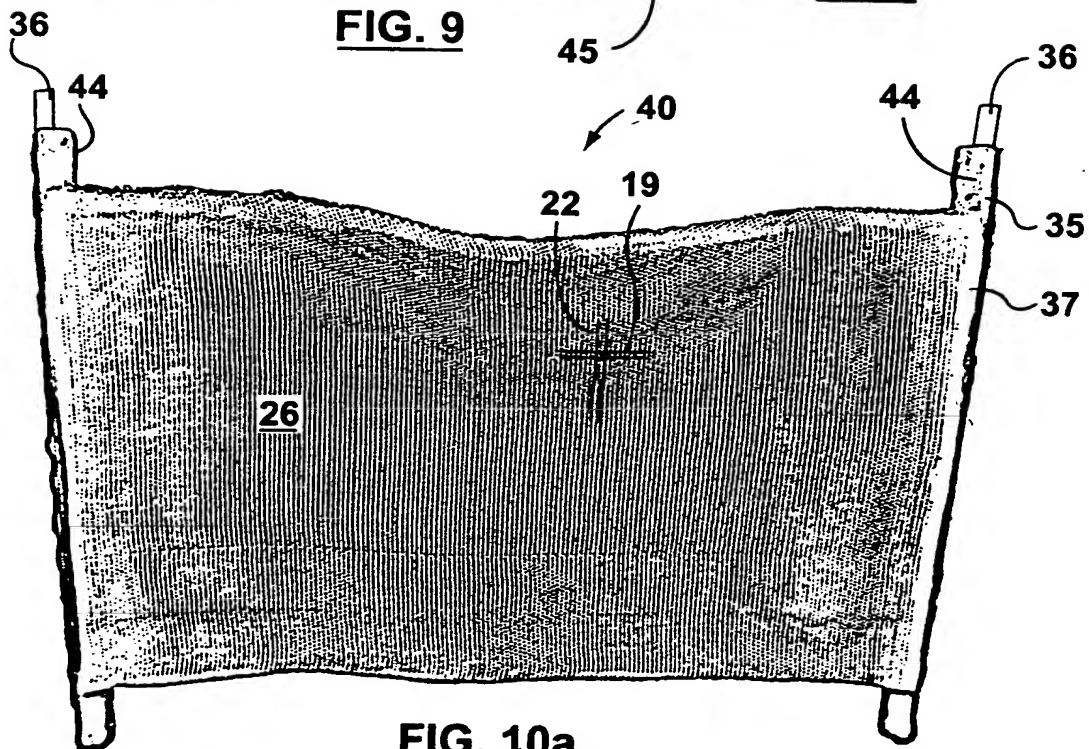


FIG. 10a

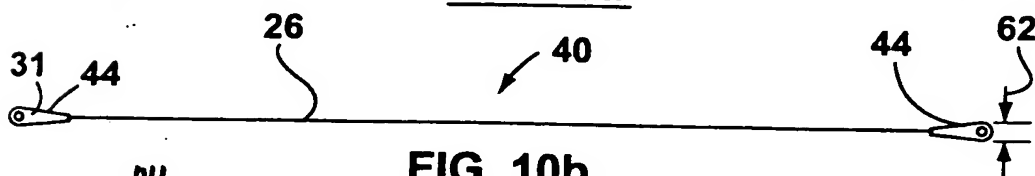


FIG. 10b

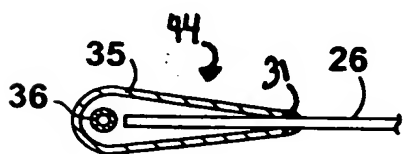
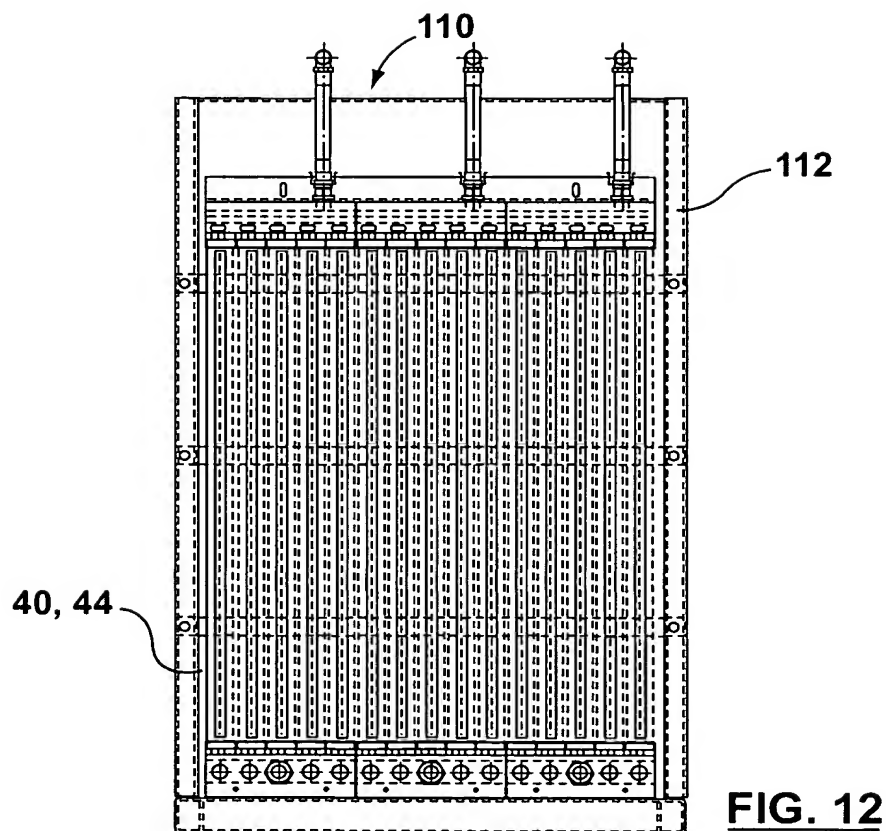
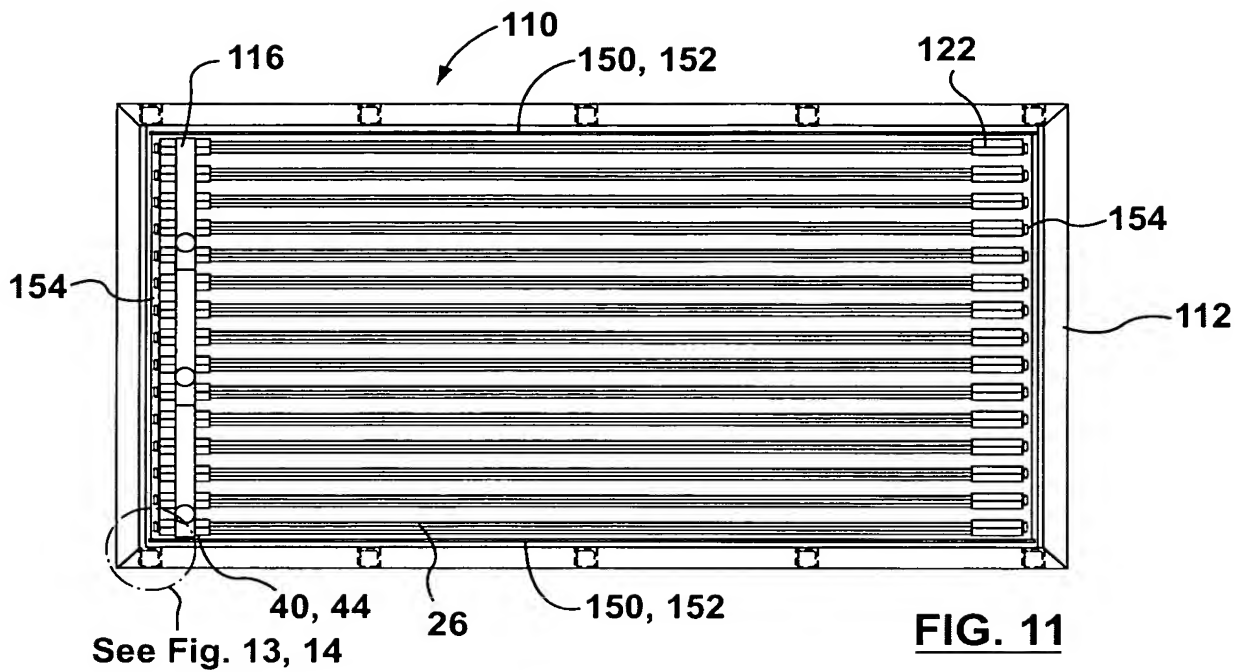


FIG. 10c



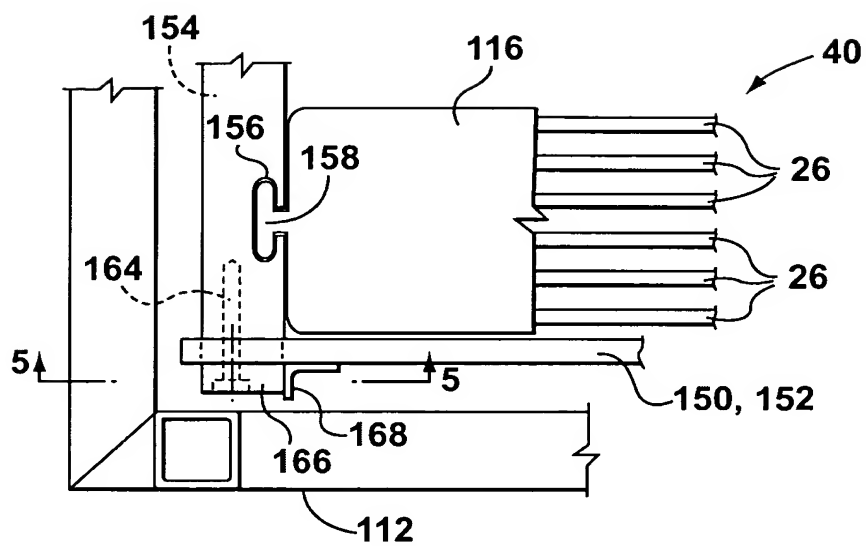


FIG. 13

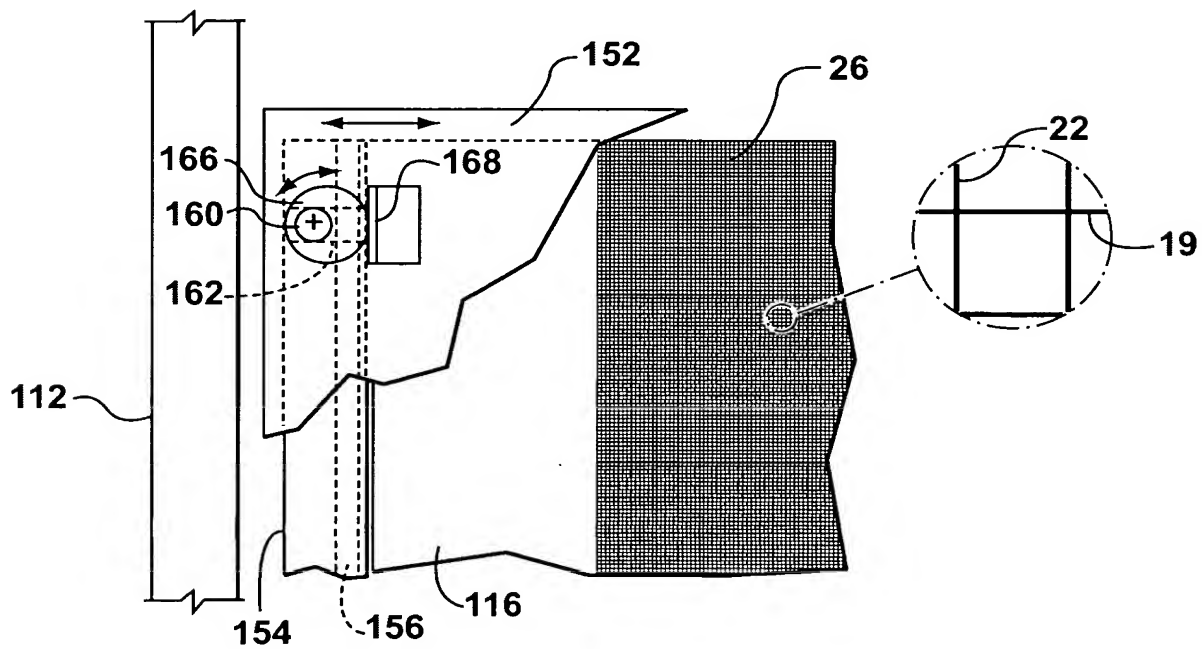


FIG. 14

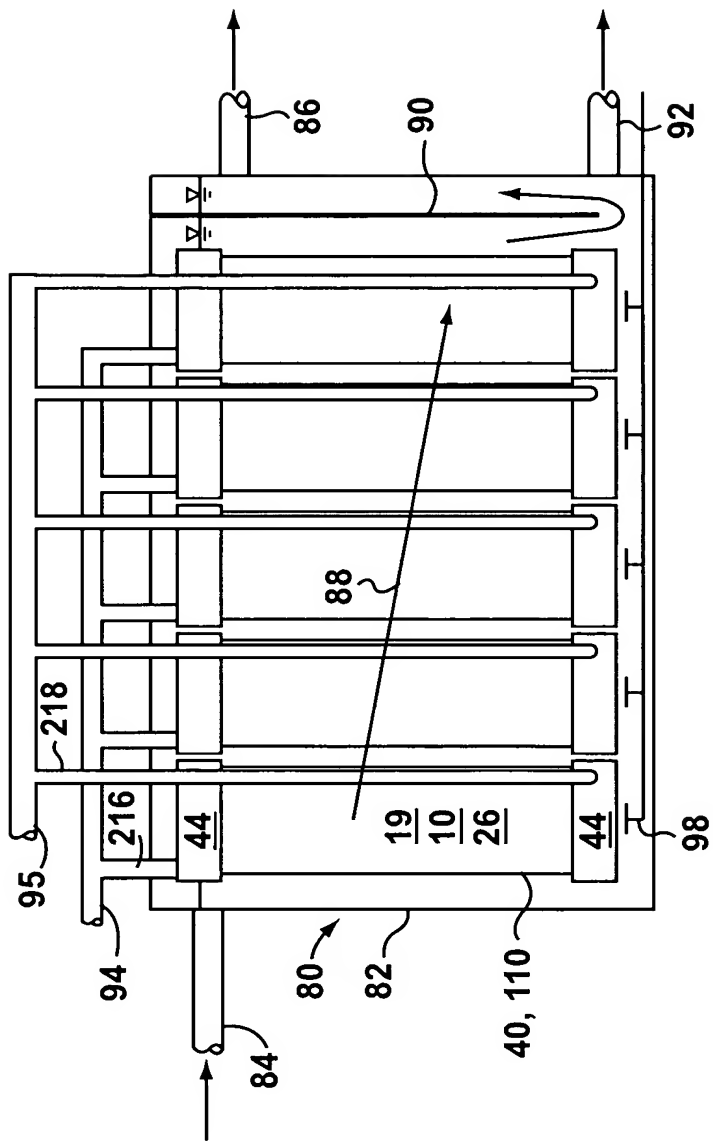


FIG. 15

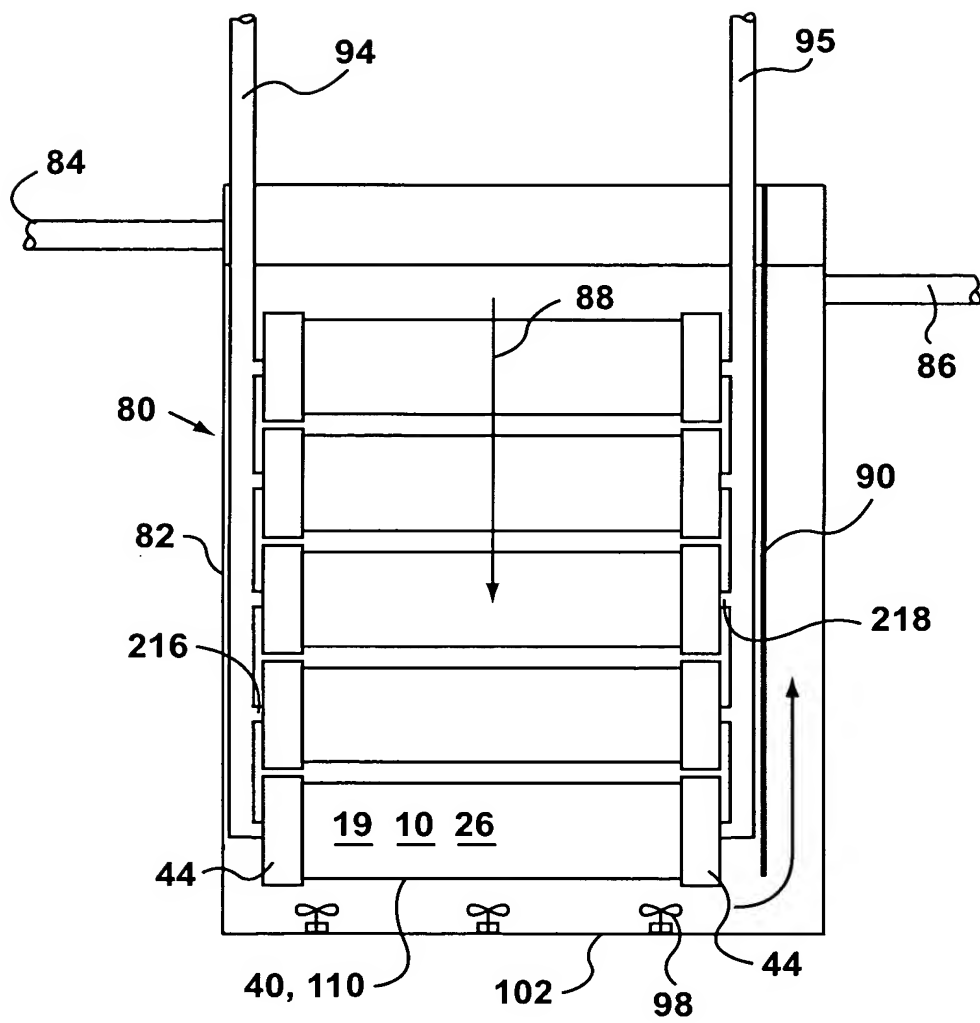


FIG. 16

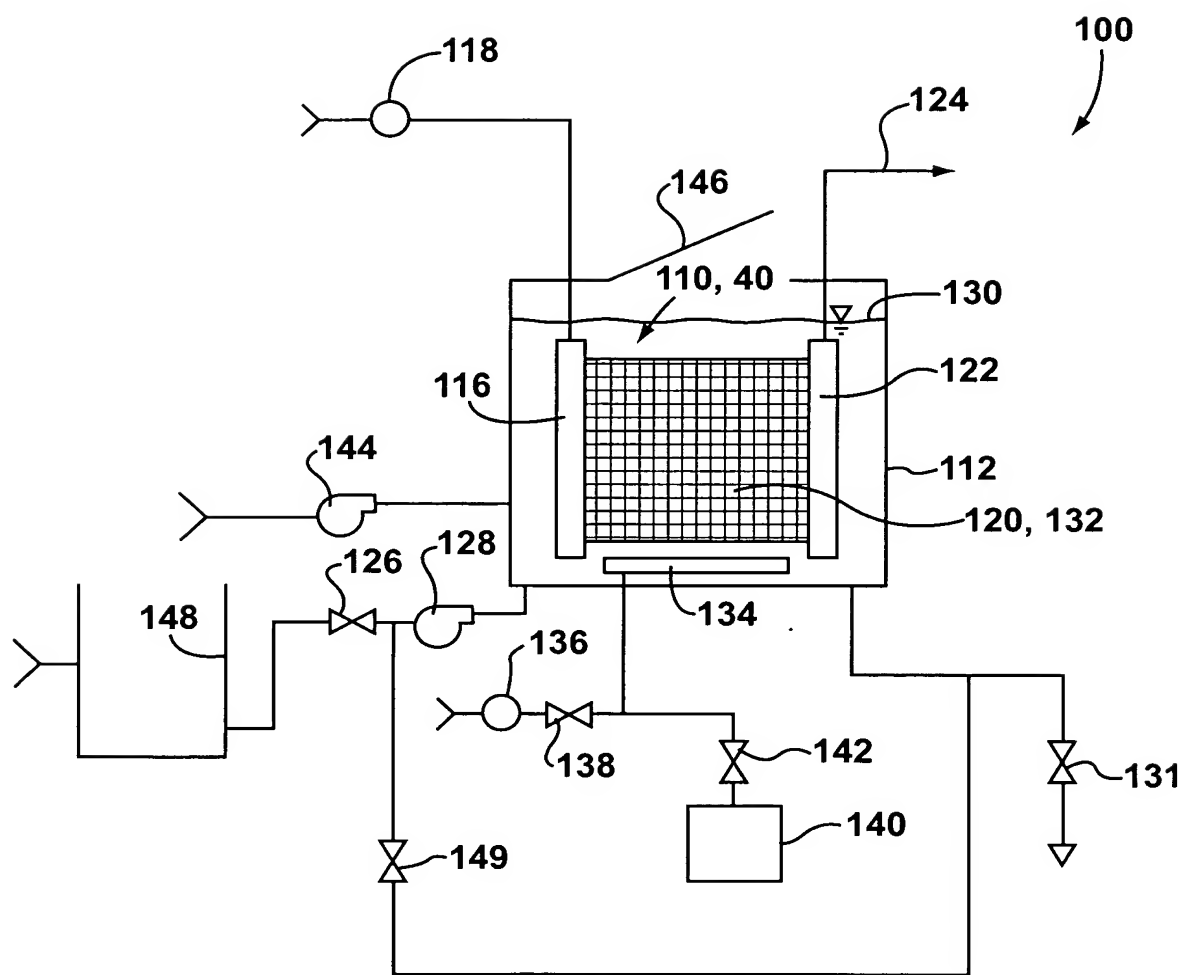


FIG. 17




FIG. 18

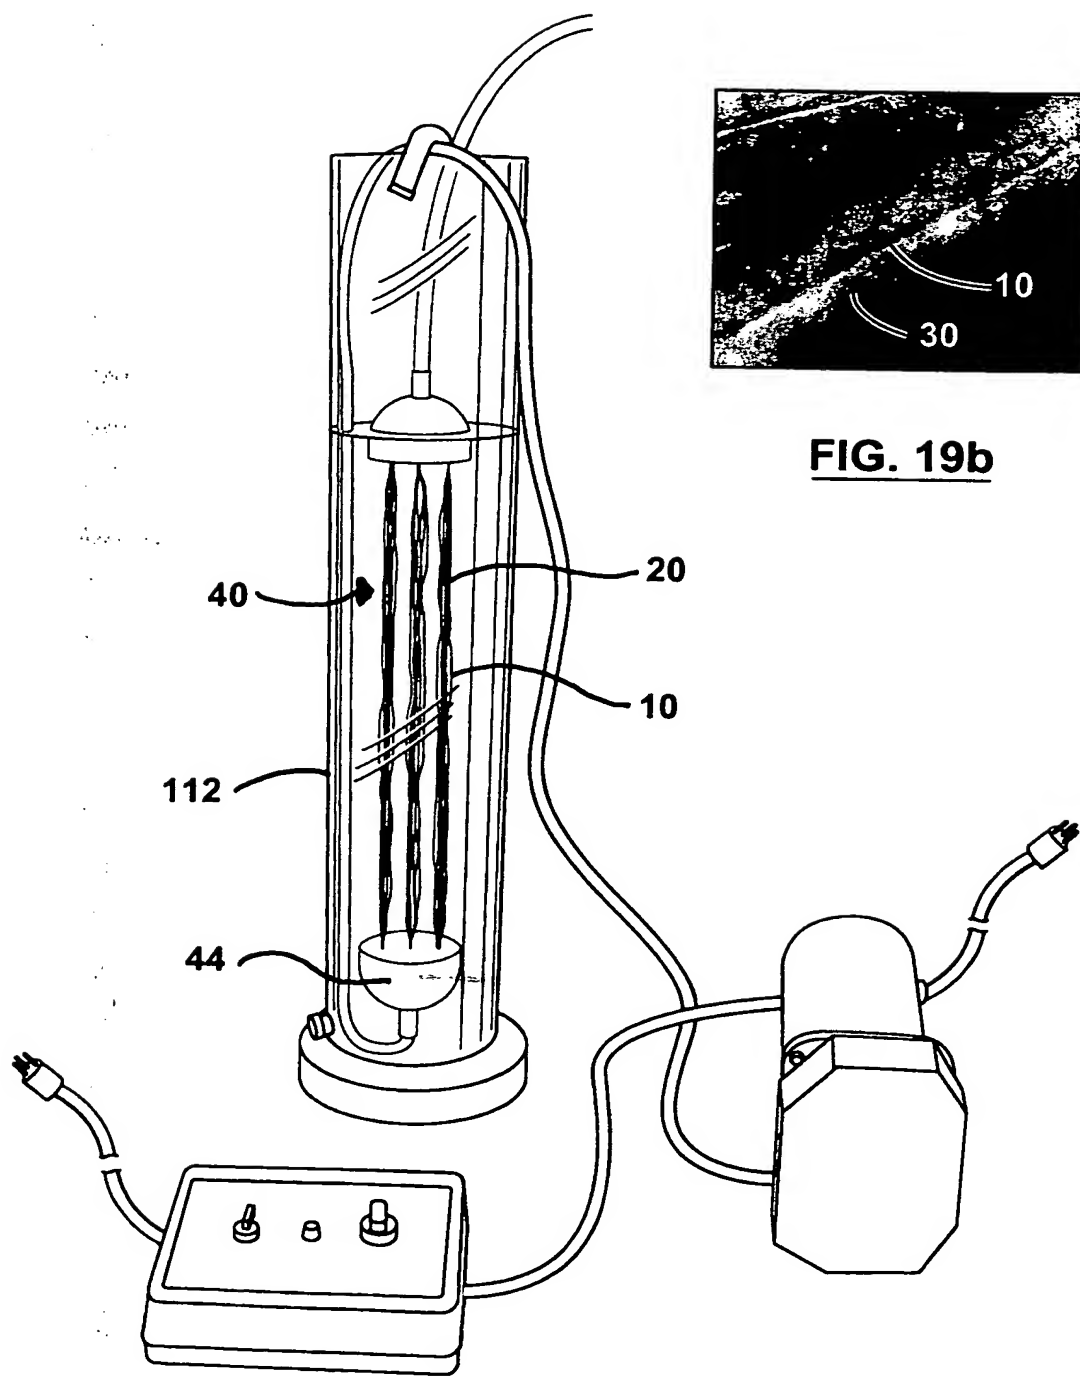


FIG. 19a

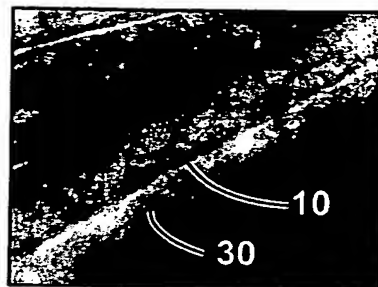


FIG. 19b

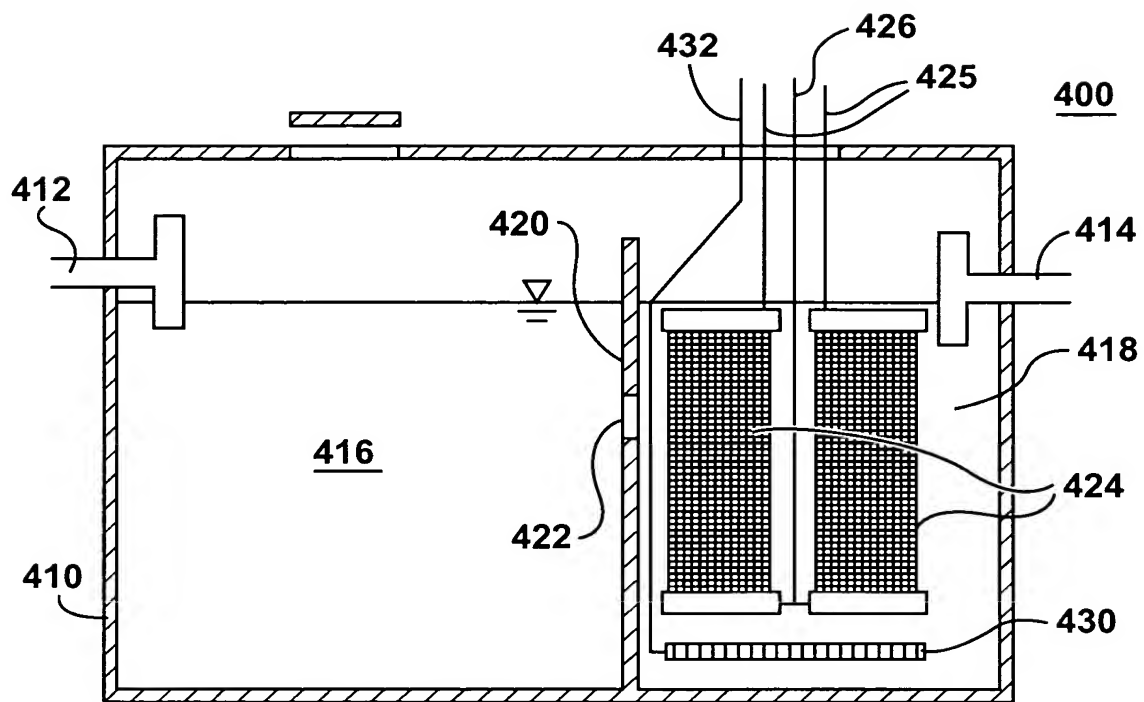


FIG. 20

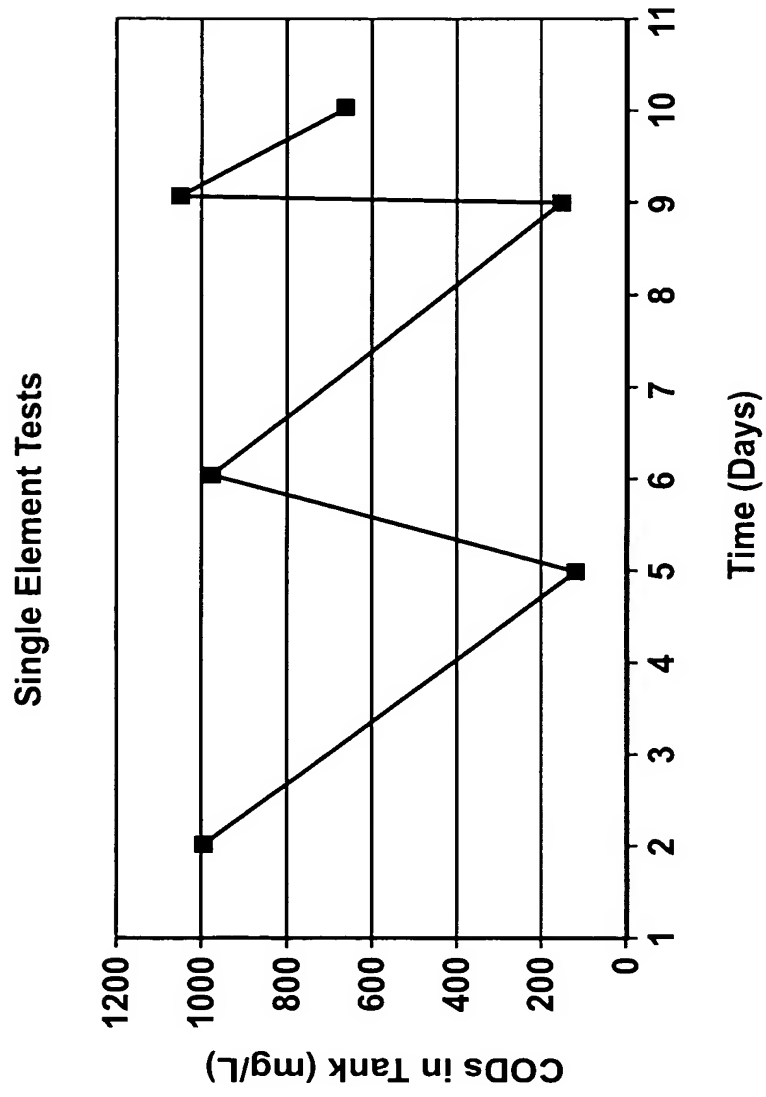


FIG. 21

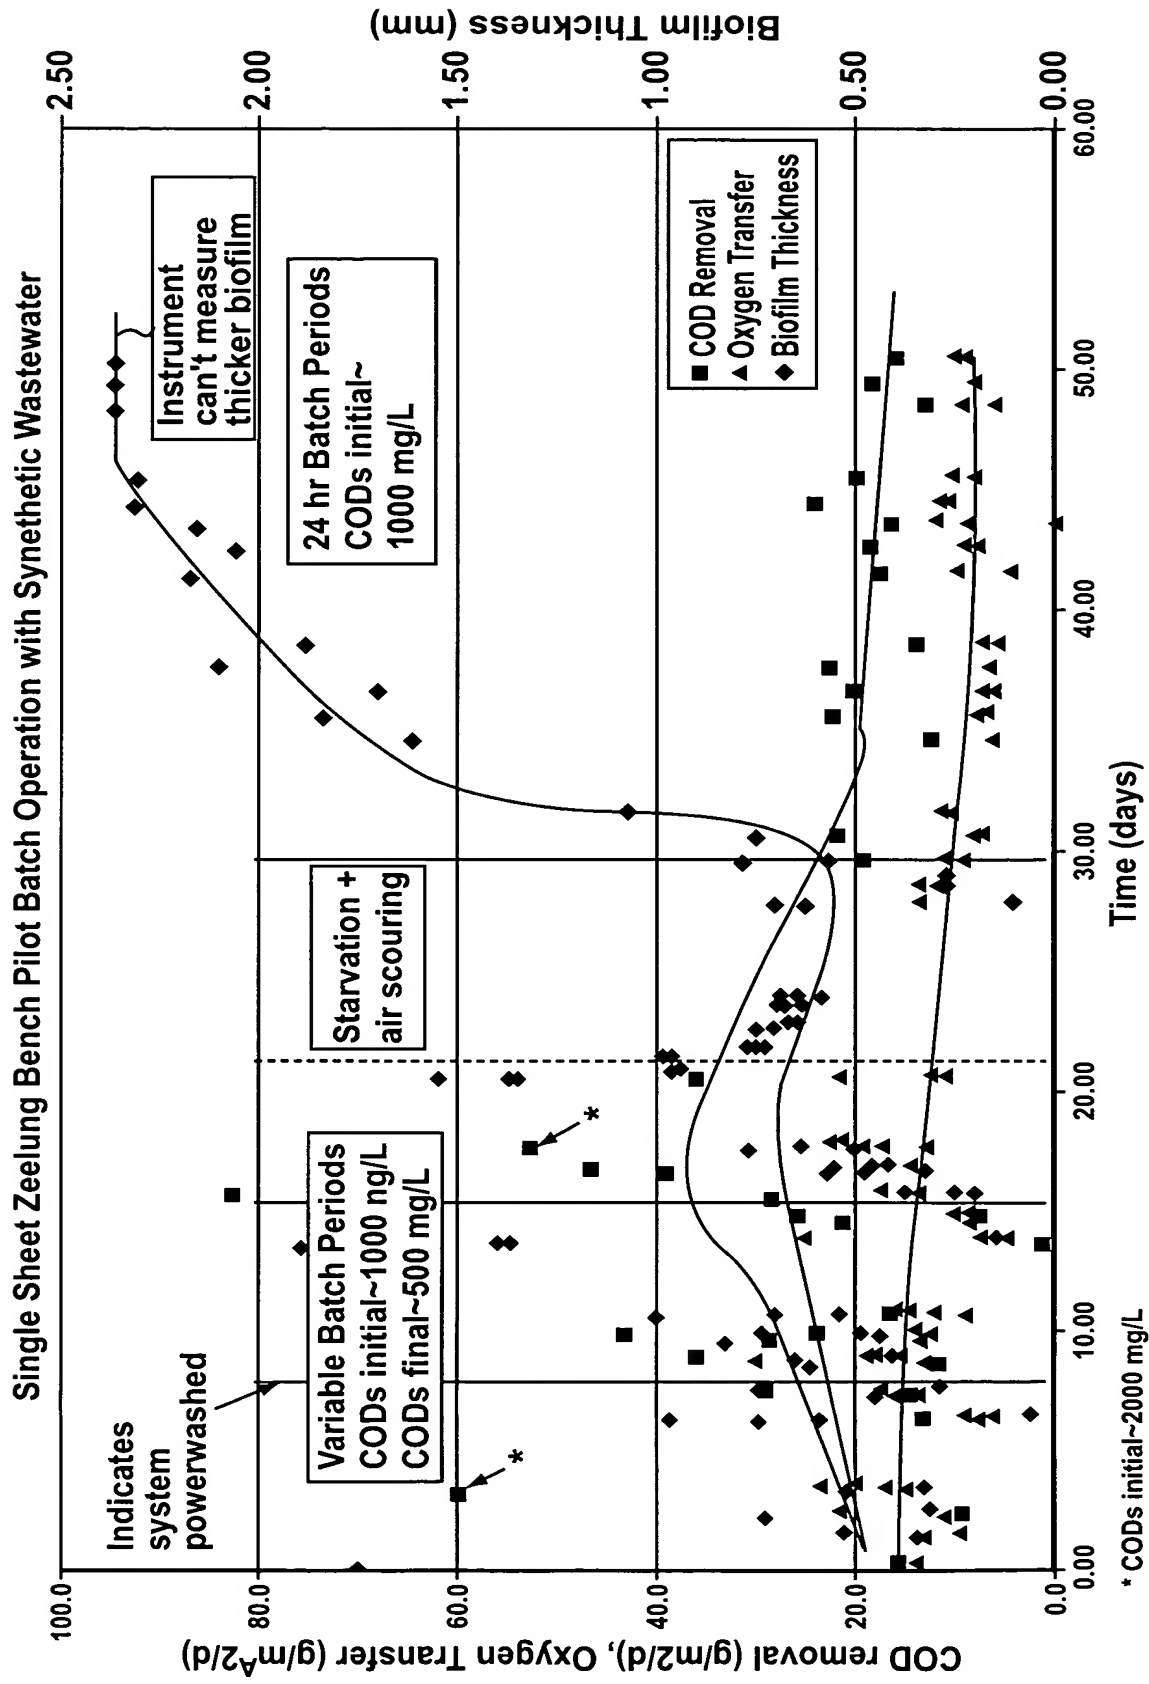


FIG. 22

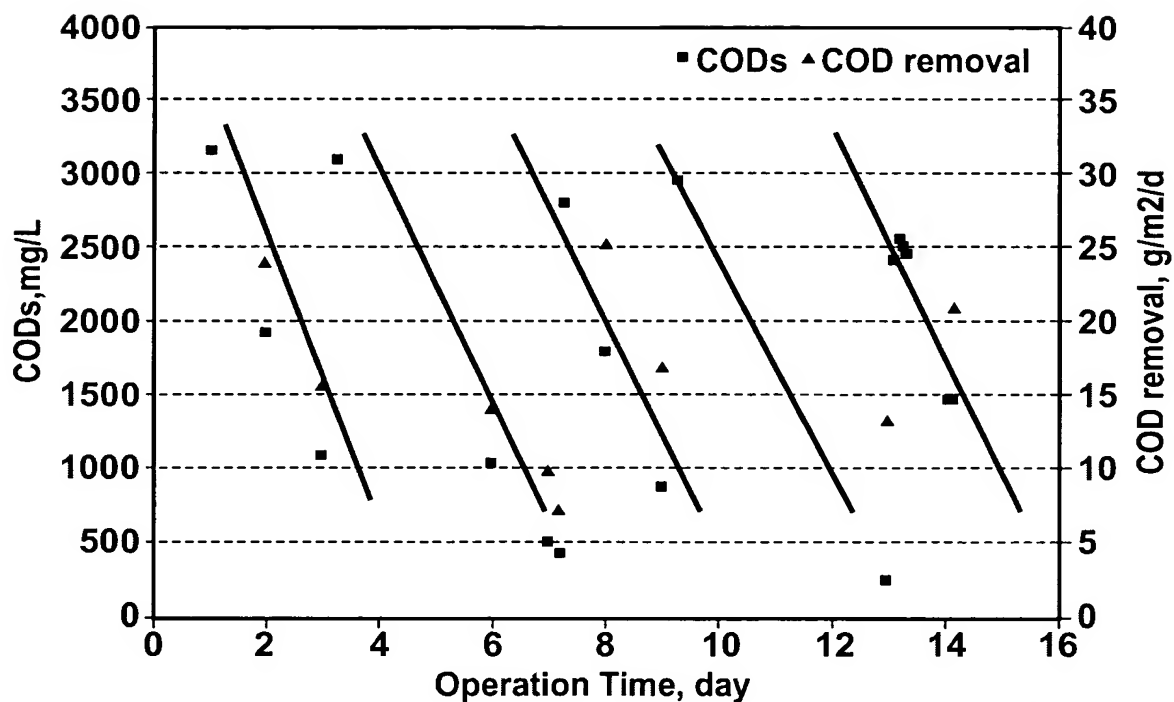


FIG. 23

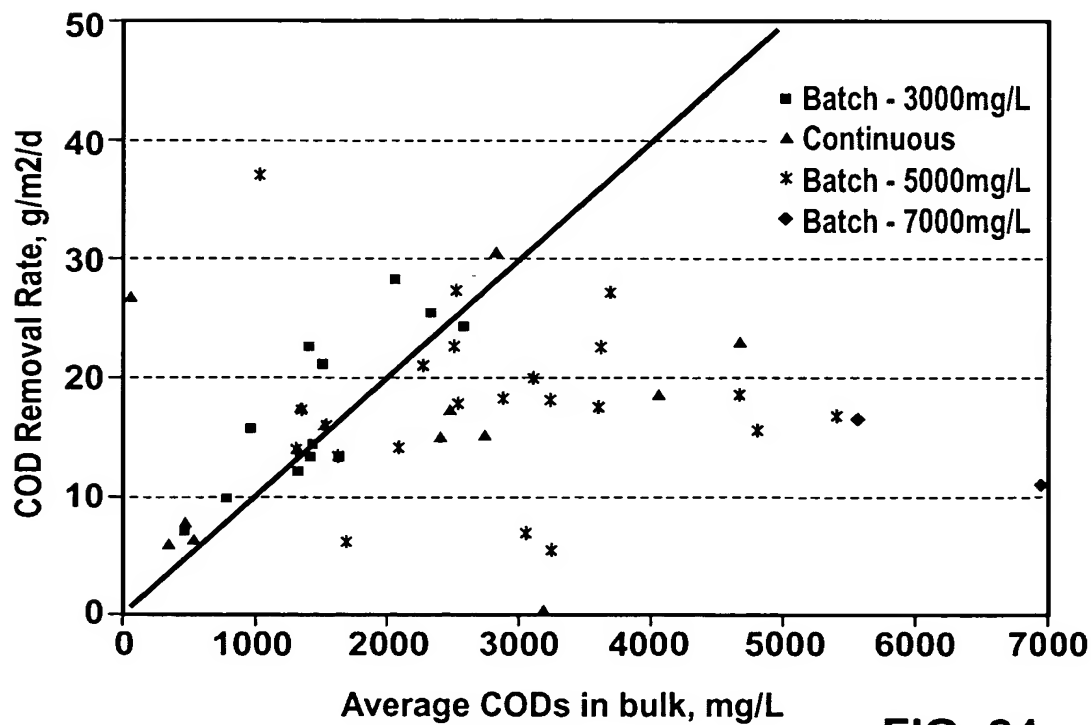


FIG. 24

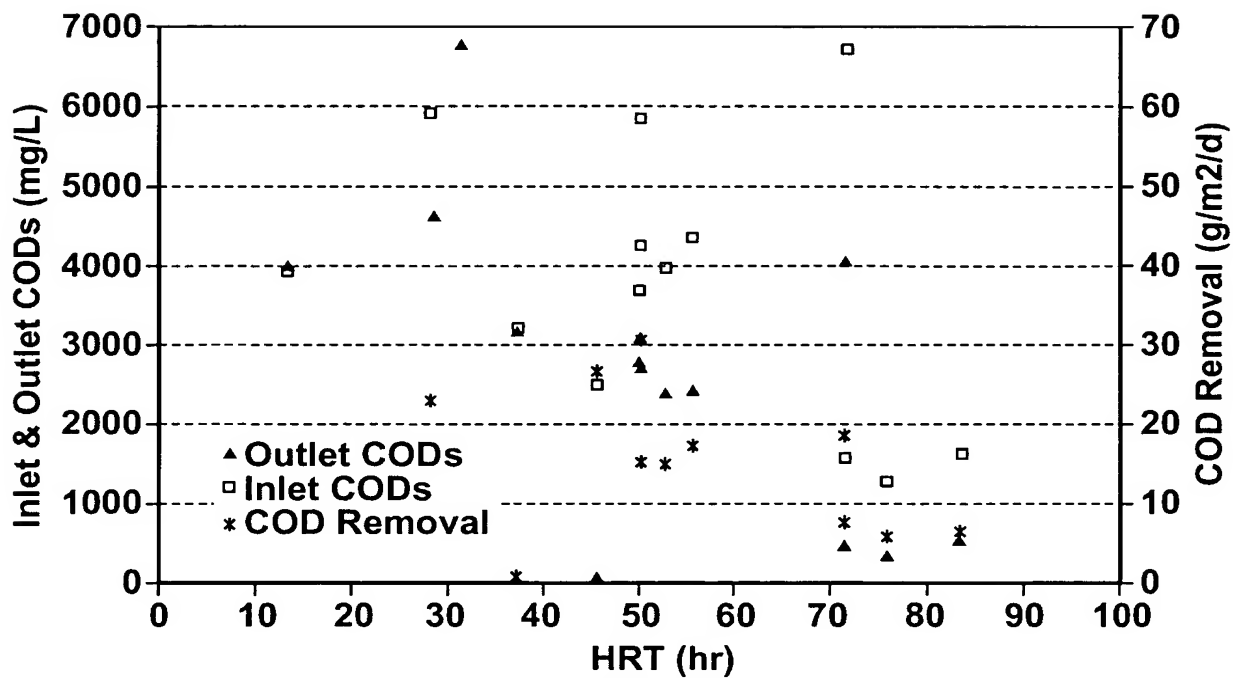


FIG. 25

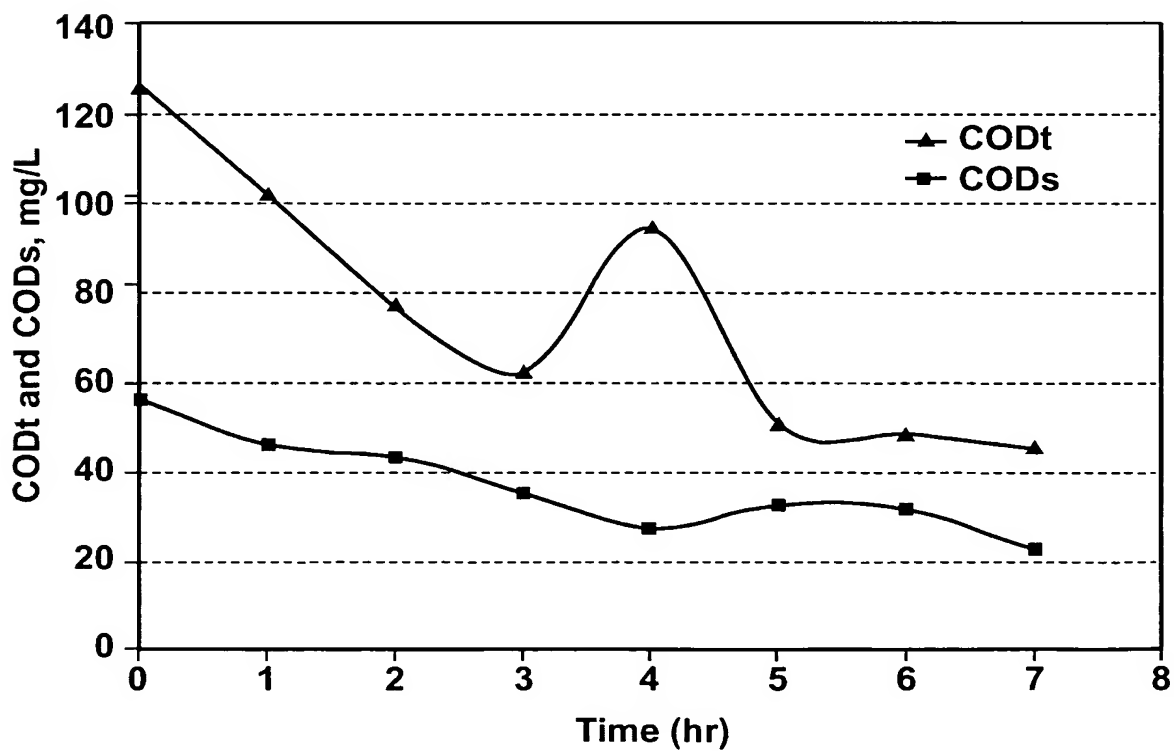


FIG. 26

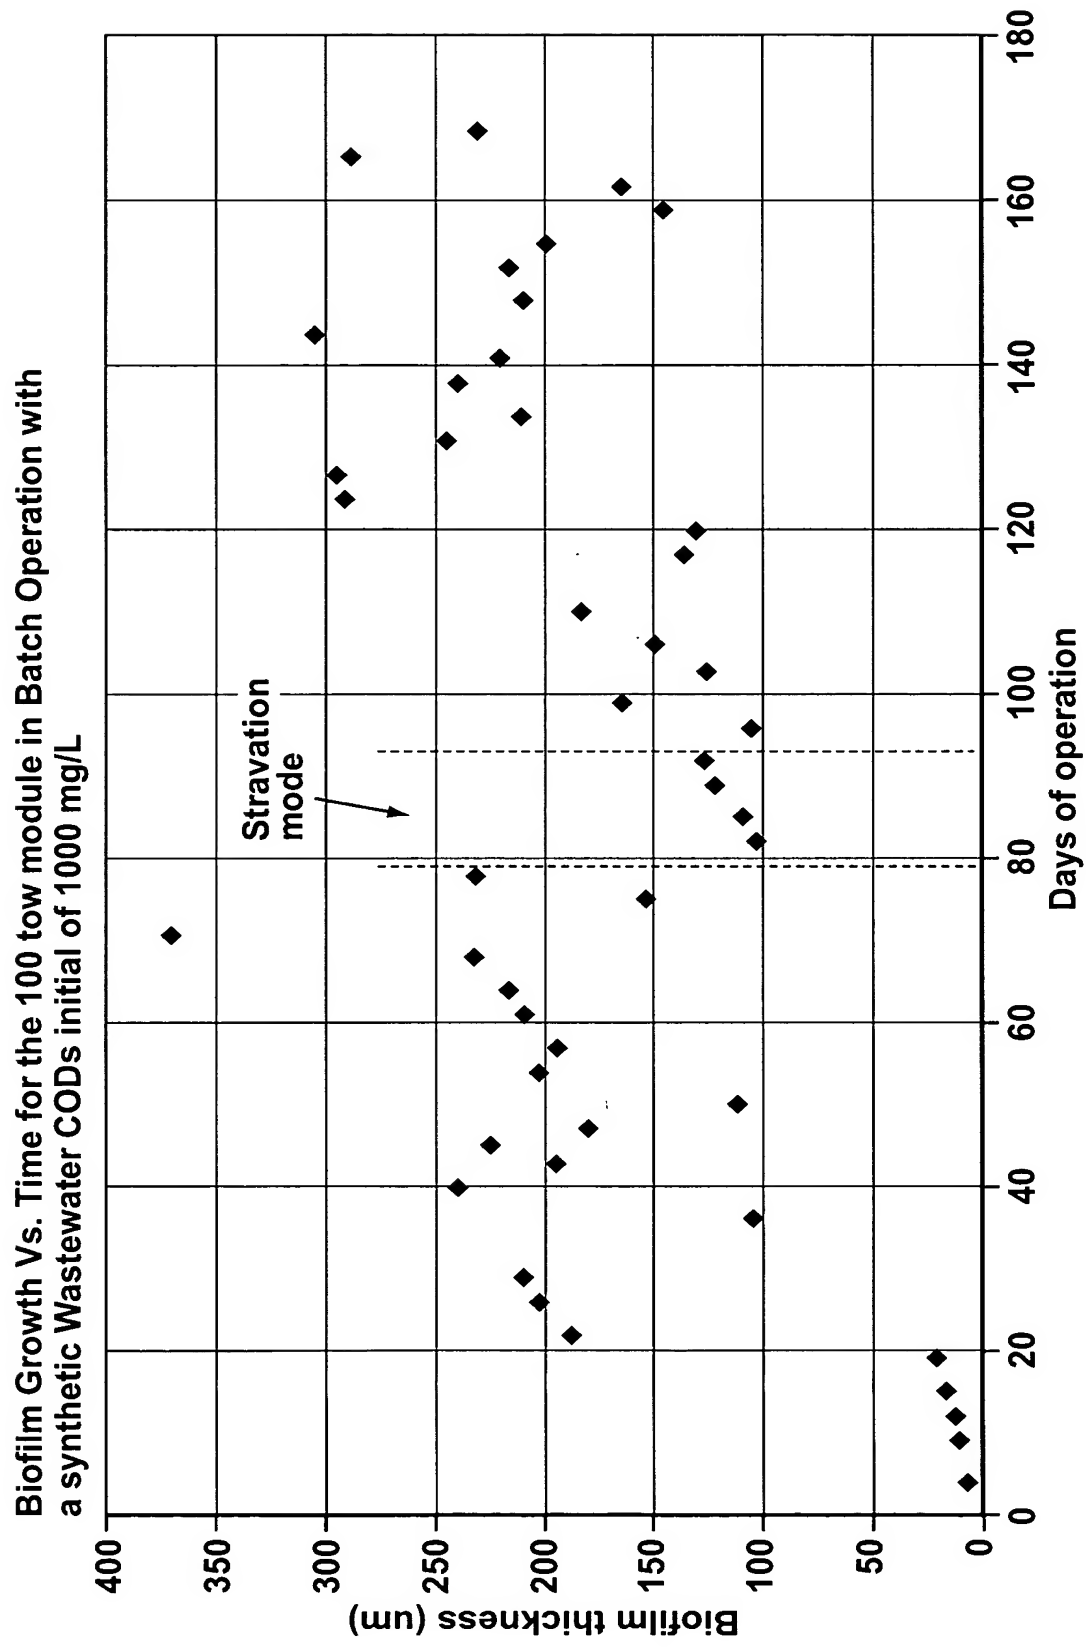


FIG. 27

COD Removal vs. Time for 100 tow module in Batch Operation with
a Synthetic Wastewater CODs initial of 1000 mg/L

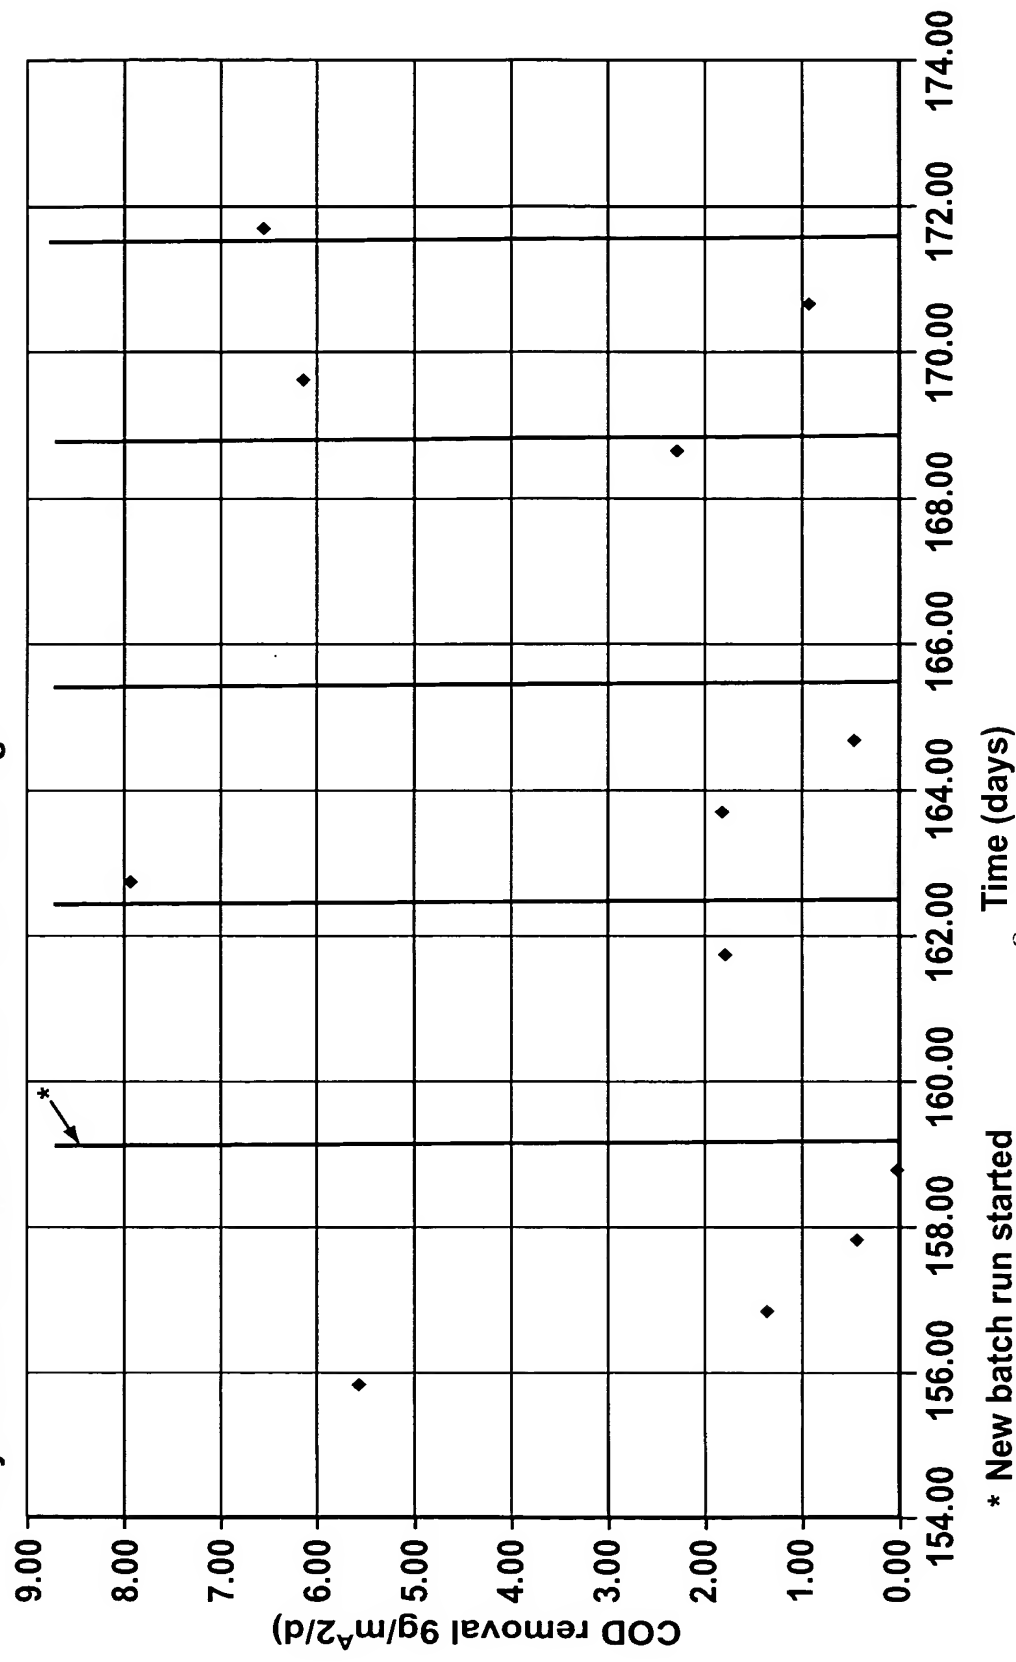


FIG. 28

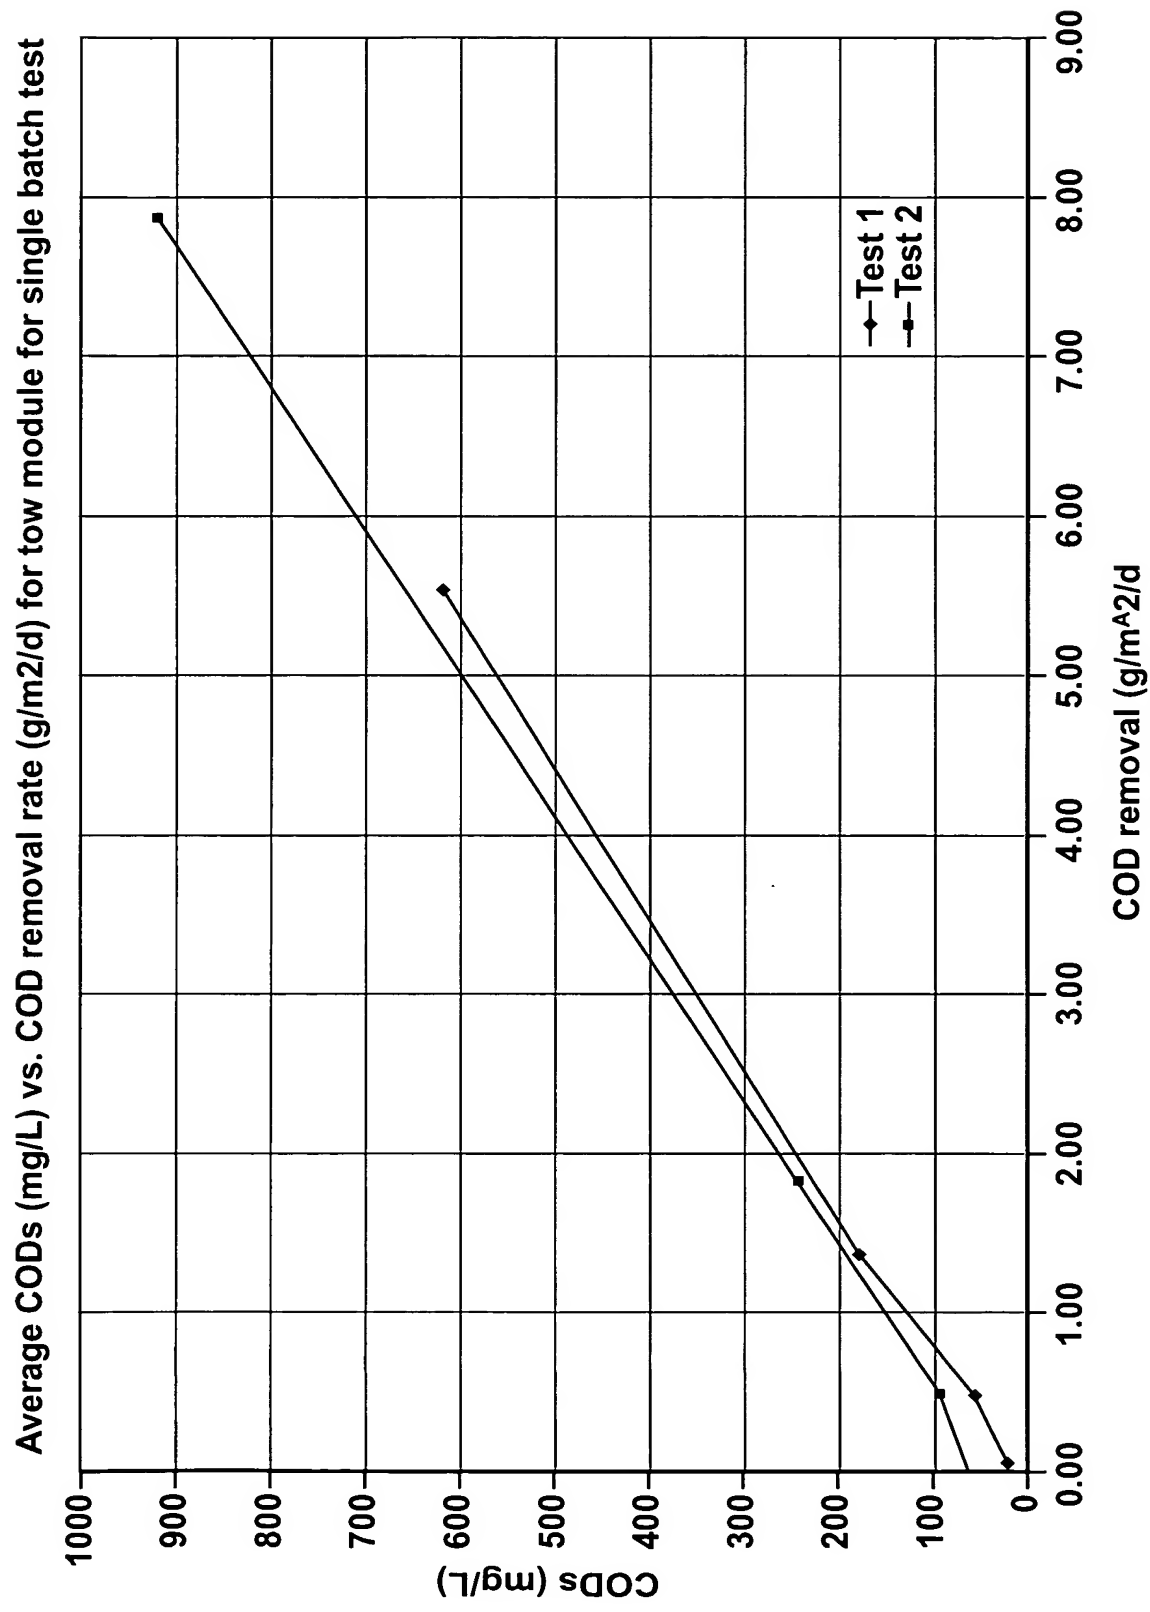


FIG. 29

100 Tow Module-Septic Tank Wastewater

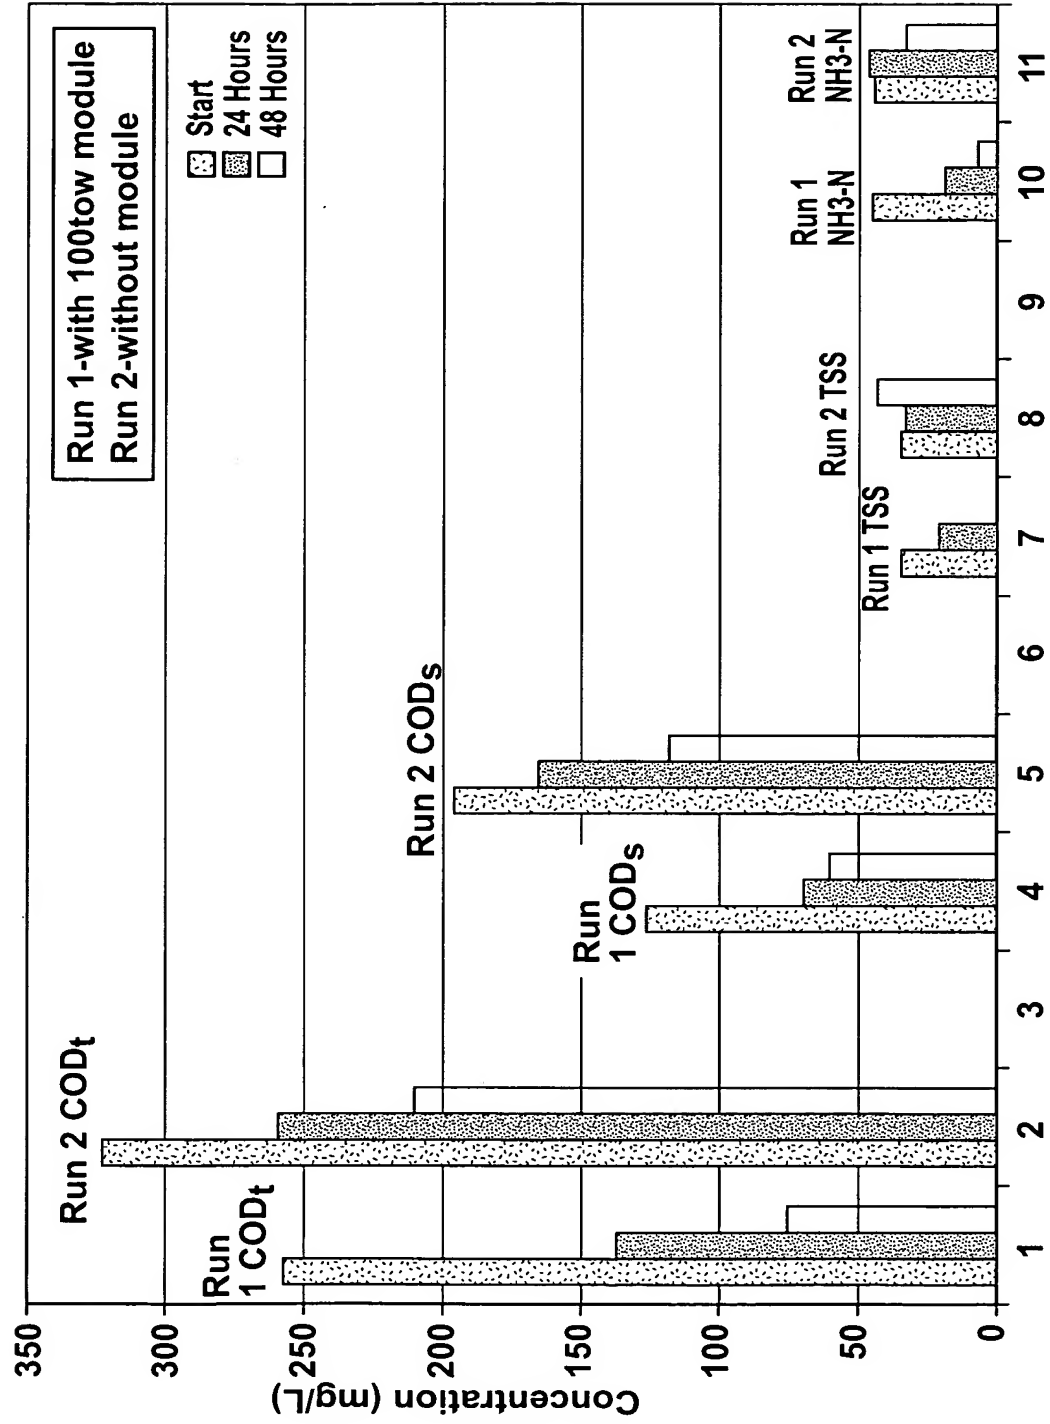


FIG. 30

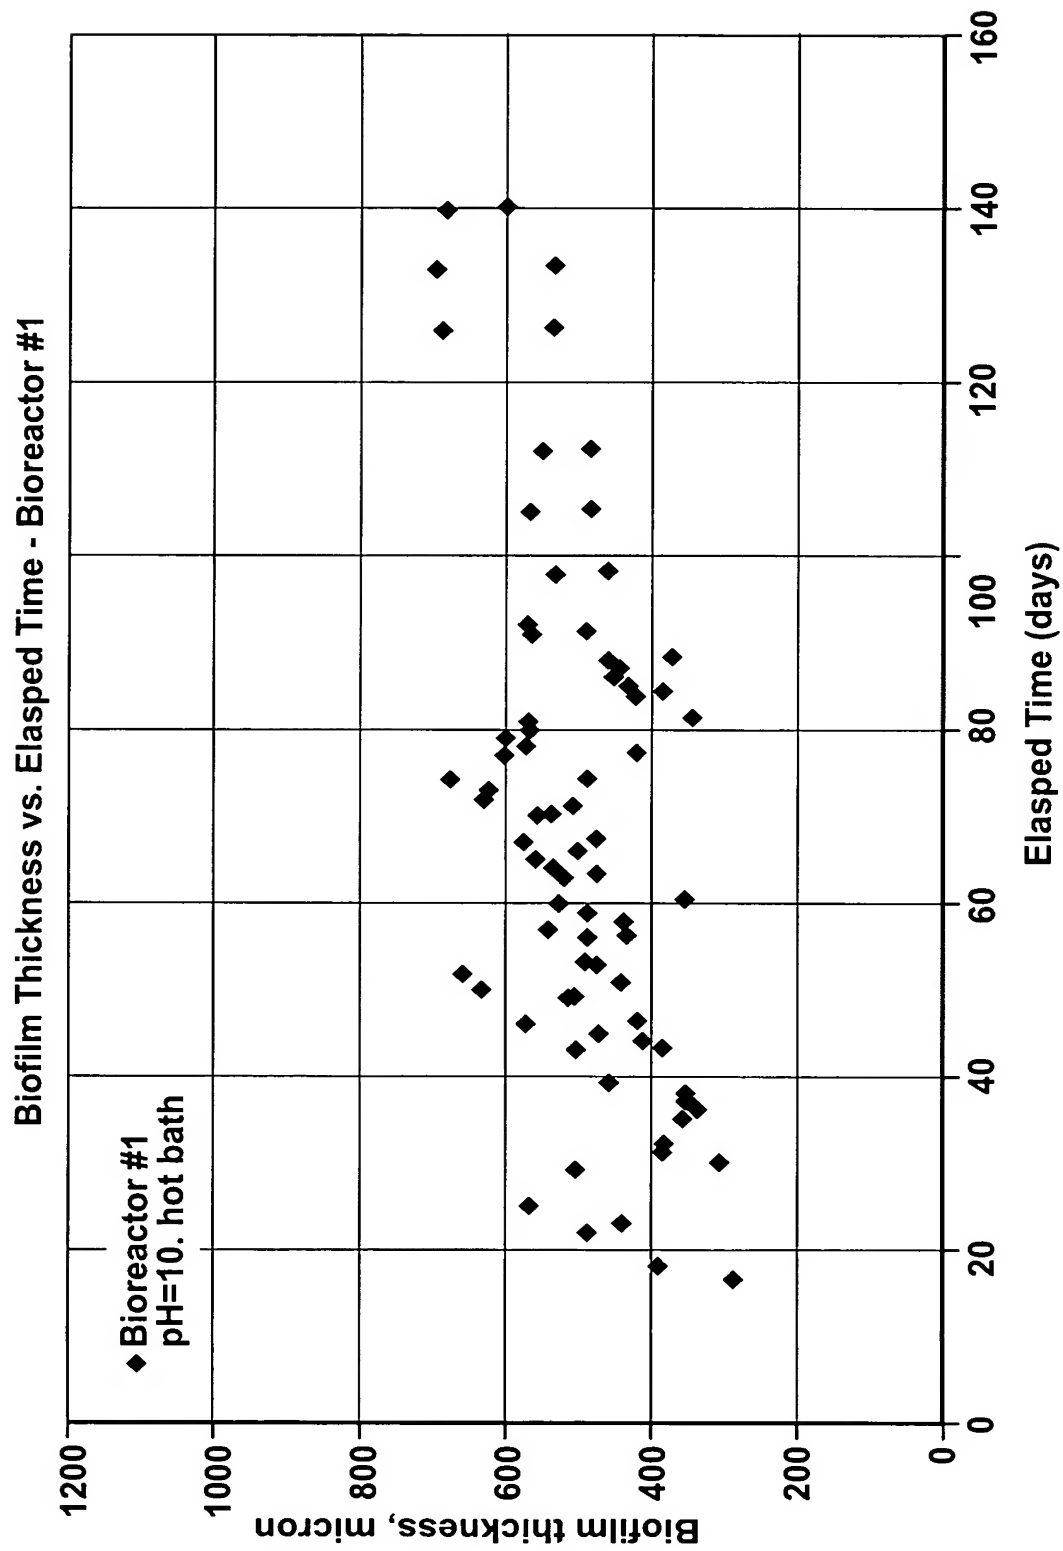


FIG. 31